


骨材試験結果一覧

2021年5月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい目法 mm	ふるい目通過率 %			
		産地 種類 粒の範囲等	安濃川流域 陸砂 5mm	安濃川流域 陸砂利 25-5	安濃川流域 陸砂利 40-20	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値		規格値	試験値	陸砂 5mm	陸砂利 25-5
	試験項目	頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	32
A	表乾密度 g/cm ³	月1回	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.66	20				81	14		
B	絶乾密度 g/cm ³	月1回	2.50以上	2.58	2.50以上	2.63	2.50以上	2.64	15				55	1		
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.44	3.0以下	0.81	3.0以下	0.68	10		100		30	0		
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.16	0.25以下	0.13	0.25以下	0.12	5		100		0			
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.0	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1	2.5		92		0			
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	—	—	—	—	1.2		66					
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.000	—	—	—	—	0.6		41					
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	0.6	12以下	2.4	0.3		27					
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15		9					
									0.075		1					
									粗粒率	2.65	6.89	7.86				
									規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20						

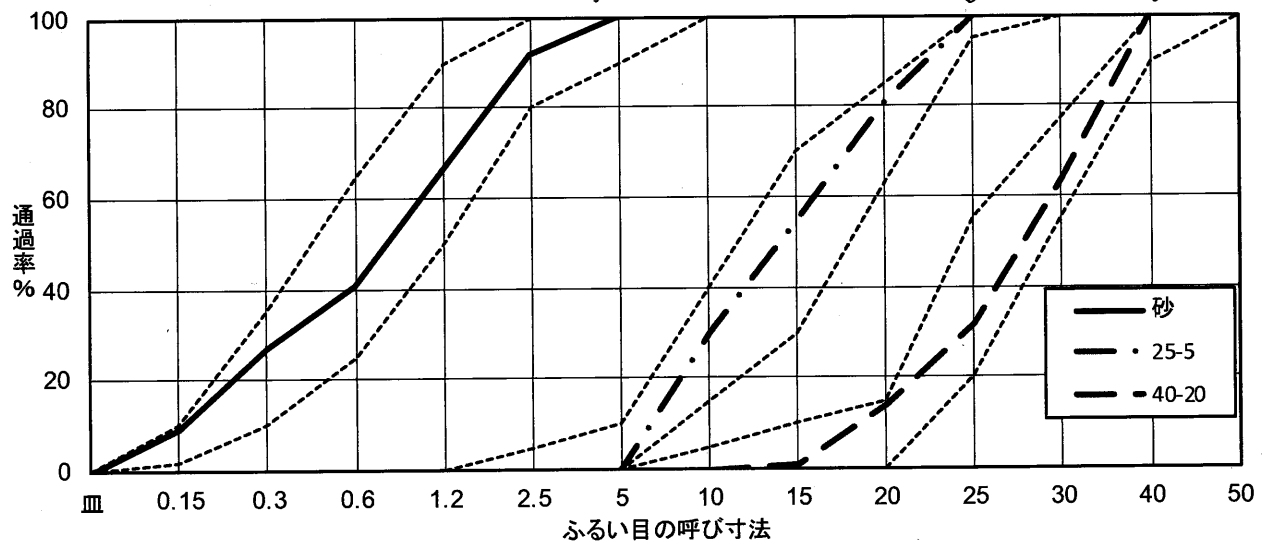

備考 粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する
試験項目F・G・Hについては、2020年8月にサンプリングした試料、
試験項目Iについては、2020年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である✓

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる✓

