


# 骨材試験結果一覧

2021年9月度



項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材			ふるい目 mm	ふるい目			
	産地 種類 粒の範囲等	頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値		試験値	陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
			安濃川流域 陸砂 5mm		安濃川流域 陸砂利 25-5		安濃川流域 陸砂利 40-20	50			100	
								40			100	
								30			65	
								25		100	32	
A	表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.66		81	13	
B	絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.50以上	2.58	2.50以上	2.62	2.50以上	2.64		57	1	
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.52	3.0以下	1.08	3.0以下	0.73		100	0	
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.63	0.25以下	0.18	0.25以下	0.16		91	0	
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.7	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1		65		
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	—	—	—	—		41		
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001	—	—	—	—		25		
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	2.5	12以下	5.4		9		
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害		0.075		
									粗粒率	2.69	6.87	7.87
									規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20		

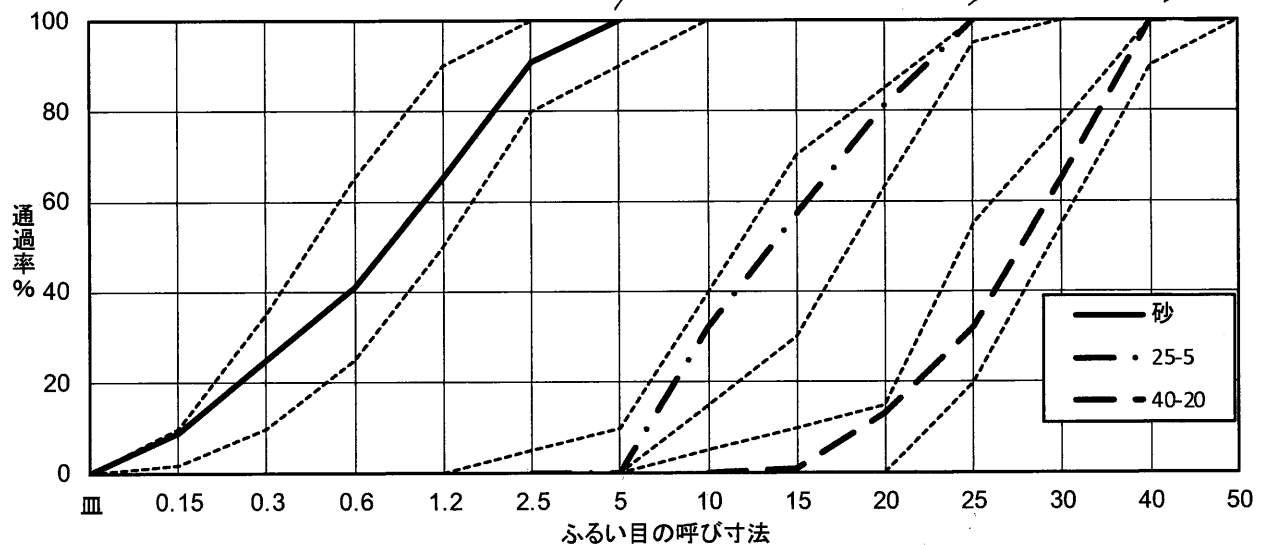

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する  
 試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、  
 試験項目Iについては、2021年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である /  
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる /

