


# 骨材試験結果一覧

2021年10月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	通過率 %			
				安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域		陸砂 5mm	陸砂利 25-5		陸砂利 40-20			
産地種類粒の範囲等				陸砂 5mm		陸砂利 25-5		陸砂利 40-20		50			100			
										40			100			
										30			65			
試験項目		頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	33
A	表乾密度 g/cm³	月1回	2.61±0.02	2.63	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.66	20			82	15			
B	絶乾密度 g/cm³	月1回	2.50以上	2.60	2.50以上	2.63	2.50以上	2.64	15			57	1			
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.31	3.0以下	0.90	3.0以下	0.90	10	100		30	0			
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.27	0.25以下	0.07	0.25以下	0.09	5	100		0				
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.3	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1	2.5	93		0				
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	—	—	—	—	1.2	69						
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001	—	—	—	—	0.6	42						
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	2.5	12以下	5.4	0.3	26						
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	9						
											0.075	1				
											粗粒率	2.61	6.88	7.85		
											規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20				

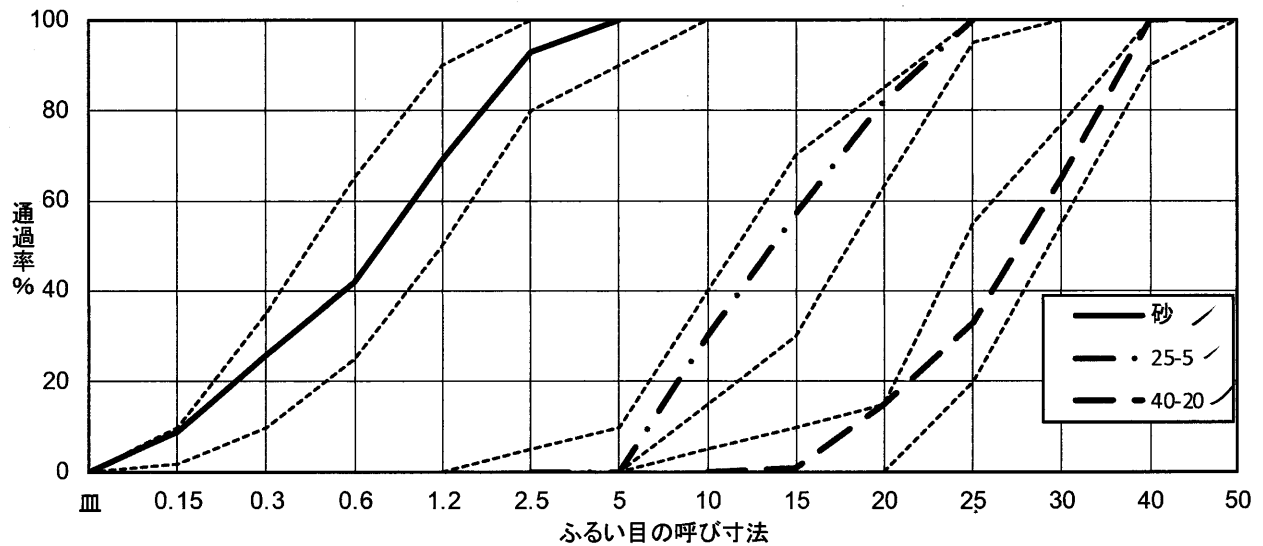

備考  
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する  
試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、  
試験項目Iについては、2021年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である  
最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる

