


# 骨材試験結果一覧

2021年11月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	ふるい分け率		
													陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
産地種類粒の範囲等		安濃川流域		安濃川流域				安濃川流域				50			100
		陸砂 5mm		陸砂利 25-5				陸砂利 40-20				40			100
												30			64
試験項目		頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	33	
A	表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.61±0.02	2.61	2.64±0.02	2.66	2.65±0.02	2.66	20			82	15		
B	絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.50以上	2.57	2.50以上	2.63	2.50以上	2.64	15			57	1		
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.66	3.0以下	0.84	3.0以下	0.75	10	100		31	0		
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.22	0.25以下	0.11	0.25以下	0.11	5	100		0			
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.2	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1	2.5	93		0			
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	—	—	—	—	1.2	68					
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001	—	—	—	—	0.6	43					
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	2.5	12以下	5.4	0.3	25					
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	10					
											0.075	1			
											粗粒率	2.61	6.87	7.85	
											規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20			

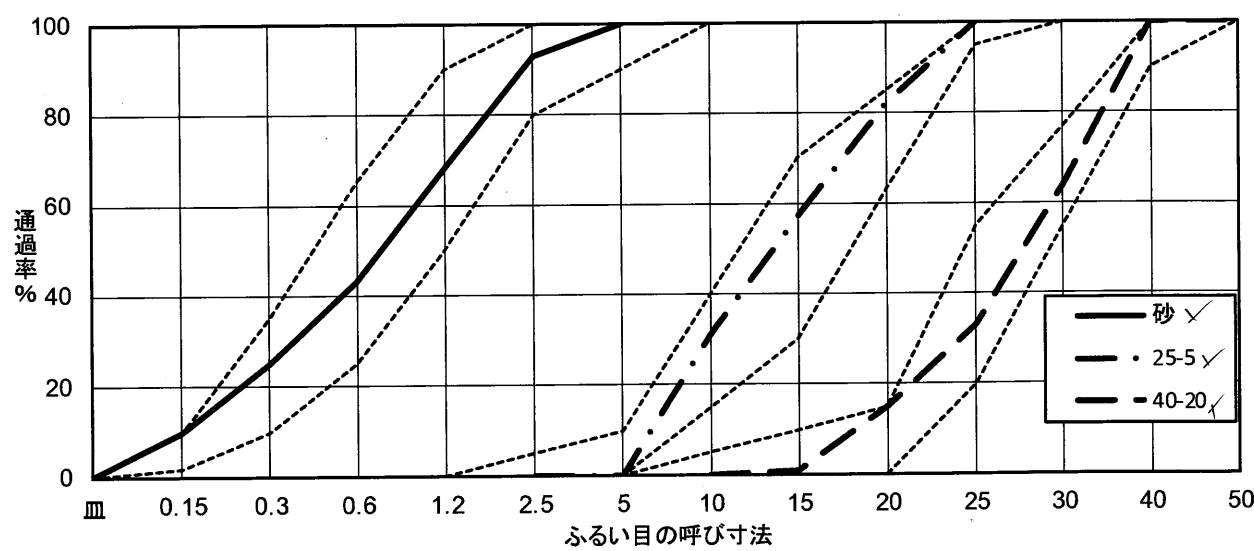

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する  
 試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、  
 試験項目Iについては、2021年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる

