


骨材試験結果一覧

2021年12月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	ふるい			
				安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域		陸砂 5mm	陸砂利 25-5		陸砂利 40-20			
産地種類粒の範囲等				陸砂 5mm		陸砂利 25-5		陸砂利 40-20					50			100
													40			100
													30			68
試験項目		頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	32
A	表乾密度 g/cm ³	月1回	2.61±0.02	2.63 /	2.64±0.02	2.65 /	2.65±0.02	2.67 /				20		82	14	
B	絶乾密度 g/cm ³	月1回	2.50以上	2.59 /	2.50以上	2.62 /	2.50以上	2.65 /				15		56	1	
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.42 /	3.0以下	0.89 /	3.0以下	0.75 /				10	100	31	0	
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.37 /	0.25以下	0.21 /	0.25以下	0.13 /				5	100	0		
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.5 /	1.0以下	0.1 /	1.0以下	0.1 /				2.5	92	0		
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い /	—	—	—	—				1.2	68			
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001 /	—	—	—	—				0.6	42			
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2 /	12以下	2.5 /	12以下	5.4 /				0.3	26			
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害 /	無害	化学法 無害 /	無害	化学法 無害 /				0.15	9			
											0.075	1				
											粗粒率	2.63 /	6.87 /	7.86 /		
											規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20				

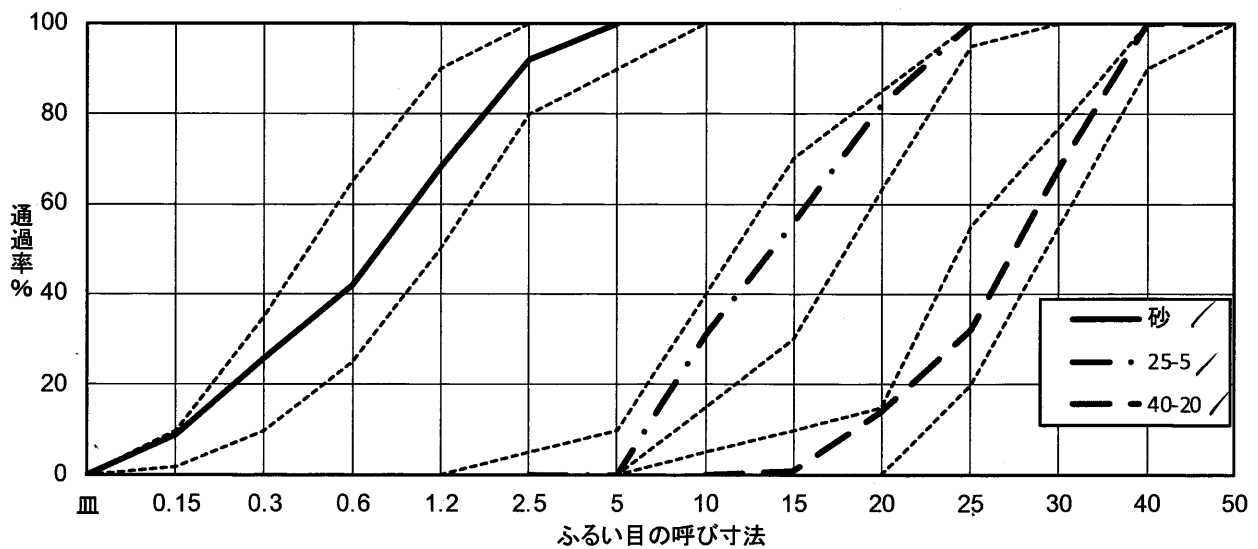

備考
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する
試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、
試験項目Iについては、2021年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である ✓
最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる ✓

