


# 骨材試験結果一覧

2022年6月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	安芸砂利			
				安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域		陸砂 5mm	陸砂利 25-5		陸砂利 40-20			
産地種類粒の範囲等				安濃川流域 陸砂 5mm		安濃川流域 陸砂利 25-5		安濃川流域 陸砂利 40-20					50			100
													40			100
													30			65
試験項目		頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値			25		100	31
A	表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.64					20		82	13
B	絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.50以上	2.59	2.50以上	2.63	2.50以上	2.62					15		57	2
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.26	3.0以下	0.82	3.0以下	0.77					10	100	29	0
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.21	0.25以下	0.10	0.25以下	0.07					5	100	0	
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	0.8	1.0以下	0.1	1.0以下	0.1					2.5	91	0	
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	—	—	—	—					1.2	67		
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001	—	—	—	—					0.6	41		
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	2.5	12以下	5.4					0.3	24		
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害					0.15	9		
											0.075	1				
											粗粒率	2.68	6.89	7.87		
											規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20				

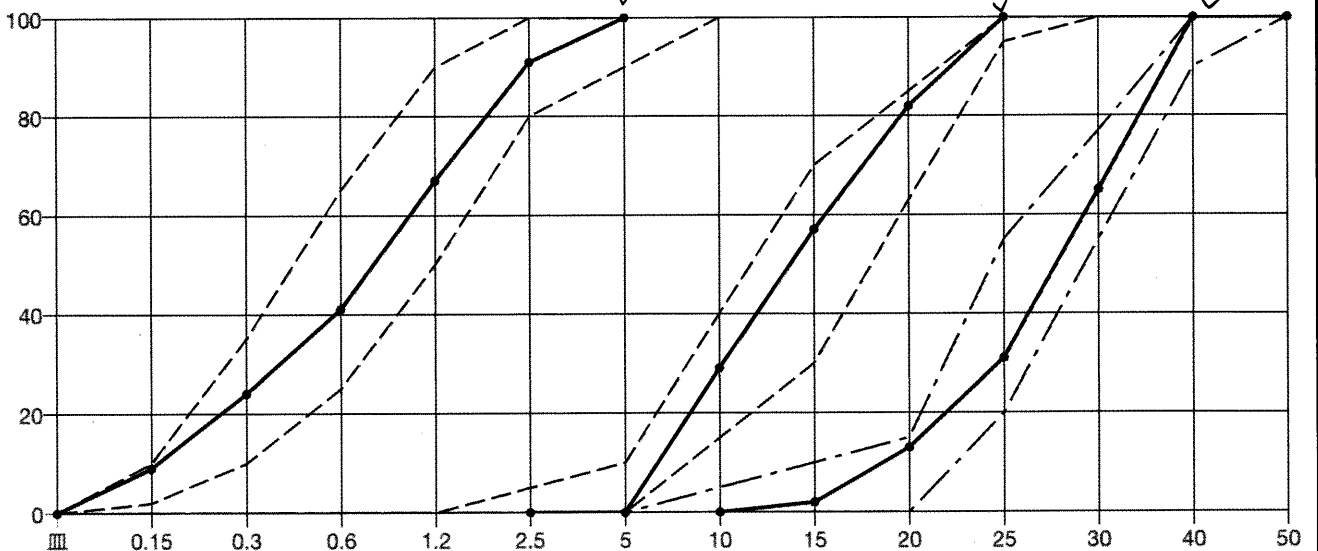

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する  
 試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、  
 試験項目Iについては、2022年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である ✓  
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる ✓

